



INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
 Par. 5.5 PG 3.02
 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
 protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di Gravina in Puglia: Manutenzione straordinaria linea biogas, torcia e centrale termica Impianto di depurazione di Cassano delle Murge Nuovo: Manutenzione straordinaria del gasometro, torcia , gruppo antincendio e centrale termica
Impianto di depurazione	Gravina in Puglie e Cassano delle Murge Nuovo
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Impianto di depurazione di Gravina in Puglia: avanzatissimo stato ossidativo delle tubazioni a servizio della linea biogas, malfunzionamento della torcia e della centrale termica. Impianto di depurazione di Cassano delle Murge Nuovo: disservizi riscontrati sulle guide, sul finecorsa, sulle valvole di sicurezza del gasometro, necessità di realizzare lo scarico condensa della torcia, e malfunzionamento del gruppo antincendio e della centrale termica.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza del personale presente sull'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Impianto di depurazione di Gravina in Puglia 17/01/2020 Impianti di depurazione di Cassano delle Murge 15/07/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Impianto di depurazione di Gravina in Puglia Inizio lavori 17/01/2020 Fine lavori 11/05/2020 Impianto di depurazione di Cassano delle Murge Nuovo Inizio lavori 15/07/2020 Fine Lavori 23/07/2020
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto di depurazione di Gravina in Puglia -Linea Biogas: messa in sicurezza e FPO di parte della tubazione realizzata in acciaio inox, fornitura -Digestore e gasometro: FPO di valvole di sicurezza e arrestatori di fiamma, -Centrale termica: FPO di valvola deviatrice a tre vie e di apparecchiature di sicurezza e omologazione omologate INAIL. -Torcia: sostituzione di componentistica. Impianto di depurazione di Cassano delle Murge Nuovo -Campana Gasometrica: FPO di nuovo binario guida e finecorsa a servizio dell'automazione della C.T., FPO di nuovo scarico condensa automatico a servizio della tubazione biogas di alimentazione gasometro, FPO di valvola di sicurezza e arrestatore di fiamma. -Gruppo antincendio: FPO di nuove valvole in sostituzione di quelle esistenti bloccate, FPO di nuova componentistica elettrica a servizio

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	dell'automazione delle pompe antincendio e della scheda della pompa pilota di riempimento delle elettropompe. -Centrale termica: FPO di nuovi cablaggi per il bruciatore per il funzionamento in automatico con consenso gasometro, FPO di contaore e FPO di nuovo manometro Inox per biogas. -Digestori: FPO di n. 2 valvole di sicurezze e n. 2 arrestatori di fiamma con conseguente modifica delle tubazioni biogas per garantire il loro corretto funzionamento. -Torcia: FPO di nuovo scarico condensa a servizio delle tubazione di alimentazione biogas comprensivo di pozzetto.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica OS22 (Costruzione e manutenzione di dissalatori, impianti di depurazione e impianti di potabilizzazione).
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<u>Impianto di depurazione di Gravina in Puglia</u> € 29.800,00 <u>Impianto di depurazione di Cassano delle Murge Nuovo</u> € 28.050,00 <u>TOTALE LAVORI € € 57.850,00</u>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Impianto di depurazione Gravina in Puglia Consuntivo n. 11/0620/GRA del 11/06/2020 Impianto di depurazione di Cassano delle Murge Nuovo Consuntivo n. 17/0720/CA del 31/07/2020
Allegati	Documenti sopra indicati.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			☒	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	---------------------

Il Richiedente


Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

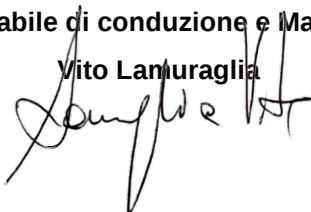

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

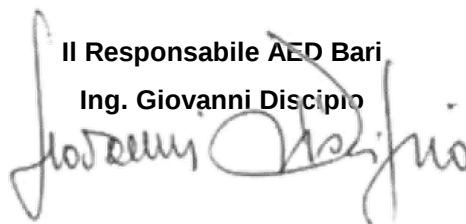

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

