

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 02/05/2016 - 0048677



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk
Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti
(MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Giovinazzot Riparazione di una pompa sommergibile marca Caprari Tipo KCM 150LA matricola 315210/1
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Giovinazzo
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Avaria della pompa per basso isolamento statorico e kit di riparazione
Motivi dell'emergenza	Pompa necessaria per il funzionamento della stazione di equalizzazione liquami
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dall'operatore Fasano Paolo
Primi interventi adottati	Attivata la pompa di scorta e Invio della pompa presso officina specializzata
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della pompa e sostituzione di cuscinetti, tenute meccaniche kit di ricambio , olio isolante, tubi guida e riavvolgimento dell'indotto
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile Via per Mottola s.n. 70015 Noci Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nella riparazione delle pompe ed essendo la MAT priva di contratto quadro per la riparazione delle apparecchiature
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1496,48+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Intervento eseguito in somma urgenza.
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	L'importo si ritiene congruo atteso che l'intervento è eseguito in emergenza



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Allegati	Consuntivo n. 2085/16 del 18.04.2016I
-----------------	---------------------------------------


Intervento ascrivibile

Conto Economico		X	Investimenti		
------------------------	--	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Giovanni Maraglino

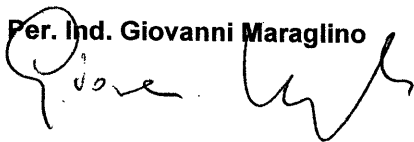

Il Responsabile di Area

Ing. Elena Bergamasco

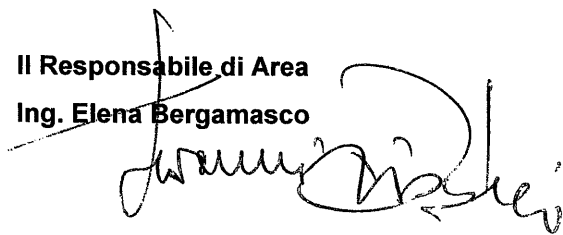

Si autorizza: Il Manager MAT

Dott.ssa Francesca Portincasa

