



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 02/03/2018 - 0023866



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Crispiano "San Simone"
Impianto	ISF di Crispiano "San Simone"
U.T.	Crispiano
Descrizione del disservizio	Danneggiamento delle apparecchiature elettriche (cavi, quadri elettrici) a causa di presenza di topi che ha causato il fermo della stazione di sollevamento.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	La segnalazione è avvenuta in data 26/02/2018 da parte di personale AGE e verifiche da parte di personale AME.
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati l'intervento dell'autospurgo e la realizzazione di collegamenti provvisori per l'avvio di una elettropompa per ripristinare in maniera provvisoria il funzionamento della stazione di sollevamento.
Termini di consegna	15 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera quadri elettrici generale, di automazione, di arrivo enel e protezione, rifacimento linee elettriche e cavidotti danneggiati.
Denominazione della Ditta affidataria	- Elettromeccanica Ciaurri Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta intervenuta nell'immediato per gli interventi di avvio provvisorio di una elettropompa e che ha presentato l'offerta migliore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 27.850,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerte risulta congrue ai prezzi di mercato.



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

**Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> <i>(offerta/consumativo della ditta)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Offerta n. 063/2018 del 02/03/2018 della Elettromeccanica Ciauri srl</li><li>- Offerta n. 2/2018 del 02/03/2018 della VAO Srl</li></ul>
<b>Allegati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Offerte di cui al punto precedente</li><li>- Documentazione fotografica</li></ul>

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

**Ing. Antonio Schinaia**

**Il Responsabile dell'AME**

**Ing. Giovanni Bramante**

**Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.**

**Ing. Gaetano Barbone**



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti  
Struttura Territoriale Operativa di Br/Ta  
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese  
U - 02/03/2018 - 0023874



Spett.le  
**ELETTROMECCANICA CIAURRI**  
**SRL**  
Via per S. Marzano  
74028 SAVA (TA)  
Fax: 099/9722133

*Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Crispiano "San Simone"*

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione della fornitura presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 063/2018 del 02/03/2018.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 27.850,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 15 gg

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

*Il Responsabile AME*  
*Ing. Giovanni Bramante*

*Visto Il Dirigente*  
*Ing. Gaetano Barbone*

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 N° 17242226/UK N° 11274002/UK



acquedotto  
pugliese

L'ACQUA DELLA CANTIERE

**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.**

**DIREZIONE RETI E IMPIANTI**

**STRUTTURA TERRITORIALE OPERATIVA TA/BR**

**RELAZIONE E VERBALE DI ACCERTAMENTO DI LAVORI IN**

**URGENZA**

**Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016**

*Oggetto: Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Crispiano "San Simone"*

**Premesso che:**


In Data 01/03/2018 il tecnico di AQP Sig. Sanarico Domenico, dopo opportuno sopralluogo, constatava il verificarsi del disservizio, consistente in danneggiamento delle apparecchiature elettriche (cavi, quadri elettrici) da parte di topi con conseguente fermo della stazione di sollevamento. In particolare risultavano danneggiati i cavi elettrici di alimentazione di due elettropompe, il cavo di alimentazione da quadro arrivo enel a quadro generale, il quadro generale, il quadro di automazione.

I motivi che avevano comportato il disservizio erano dovuti alla presenza di topi nella stazione di sollevamento che avevano danneggiato le apparecchiature elettriche causando corti circuito e interruzione dei cavi, per cui si rendevano necessari interventi per avviare in modo provvisorio le elettropompe al fine di scongiurare potenziali pericoli di fuoriuscita di liquame fognario dalla rete fognante. Si precisa che l'impianto risultava fermo.

Il tecnico in data 01/03/2018 ne dava comunicazione al Responsabile del Procedimento di tale situazione si è redatto il presente verbale.


Taranto, 02/03/2018

Il Tecnico AQP verificatore



Il Direttore dei Lavori

Ing. Antonio Schinaia



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni Bramante

Giusto verbale, il sottoscritto Ing. Giovanni Bramante nella qualità  
summenzionata, stante l'urgenza ed indifferibilità dei lavori


**A F F I D A**

a partire dal giorno 02/03/2018 all'impresa Elettromeccanica Ciaurri Srl i  
lavori sopra indicati.


Precisa, altresì, che i suddetti lavori sono stati consegnati d'urgenza, in quanto  
necessari ariavviare l'impianto. I lavori saranno eseguiti a corpo secondo i  
prezzi di listino prezzi e indagini di mercato.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni Bramante



Per accettazione: l'Impresa

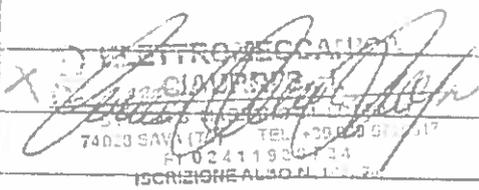  
ELETTROMECCANICA  
CIAURRI SRL  
74020 SAVA (TA) TEL. +39 099 511117  
P. 02411934134  
ISCRIZIONE ALBO N. 100024

Si valida:

Il Dirigente

Ing. Gaetano Barbone






acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

*Direzione Reti e Impianti  
Macro Area Territoriale di Br/Ta  
Area Manutenzione & Engineering*

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ISF CRISPIANO "SAN SIMONE"

Foto 1 - Quadro Generale

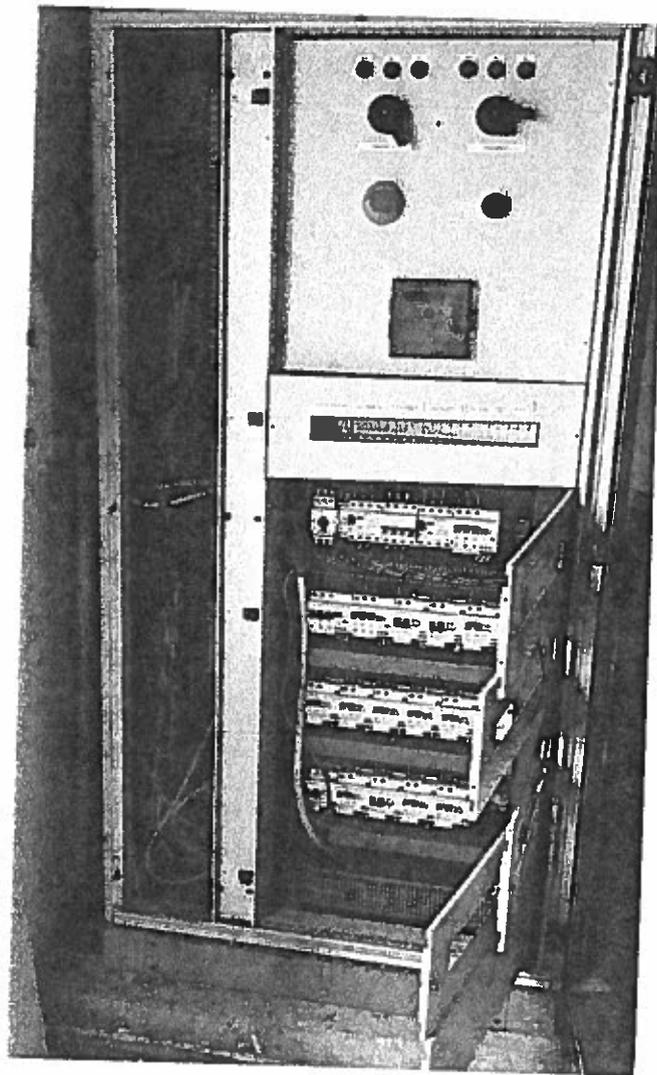

*[Handwritten signature]*


**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA**

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognigni, 96 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.335.575,00


C.F. P.IVA 03347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Foto 2 - Cassetta di derivazione

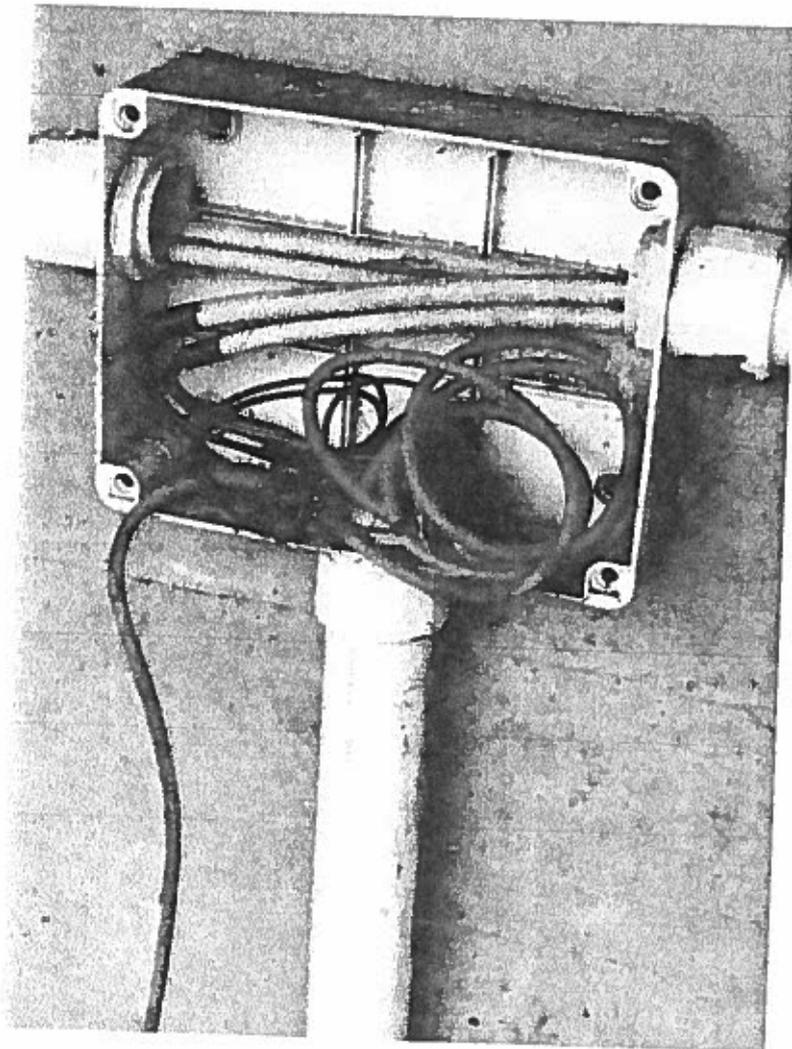

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Secc legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capita e Sociale: € 41.385.373,60


C.F. P.IVA 01947000727, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Foto 3 – Cavi elettrici

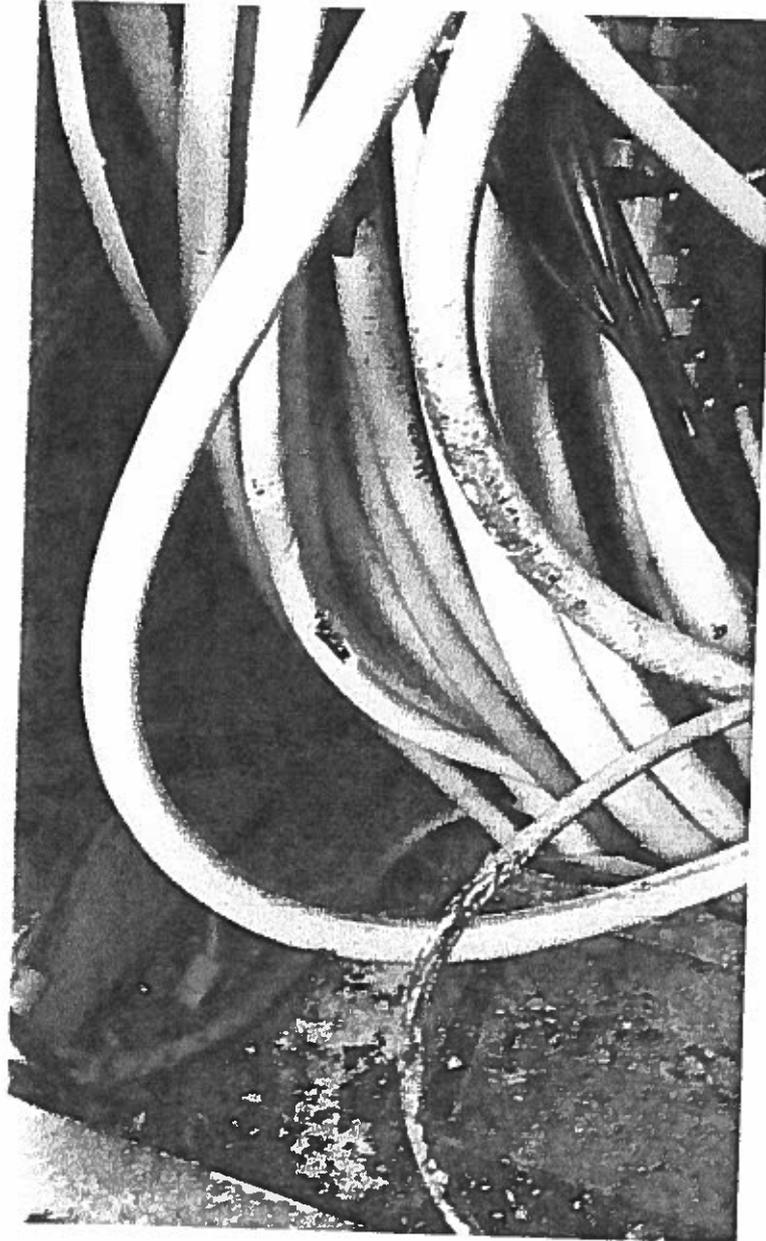

*[Handwritten signature]*

**ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA**

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Cognigni, 96 - 70127 Bari (Ba)  
Capitale Sociale: € 41.395.573,60


C.F. P.IVA: 0347000721 - REA C.O.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

Foto 4 - Cavi elettrici

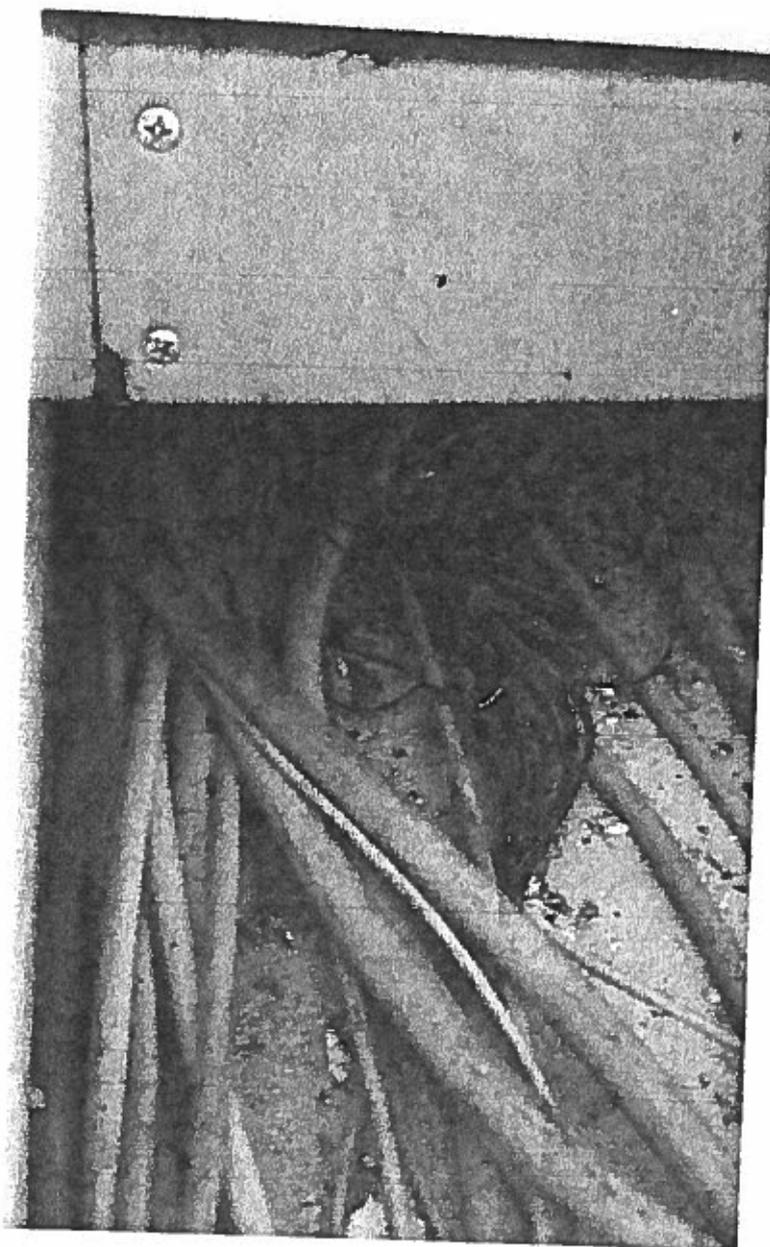

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sece legale: Via Corvelli, 98 - 70121 Bari - Italy  
Cassa e Scrise: 041 485.673.40

C.F. P.I.A. 00347000721 - FEA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it)

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification




N° 180413 - N° 17242226/UK - N° 11374902/UK



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Foto 5 - Cablaggio quadro elettrico

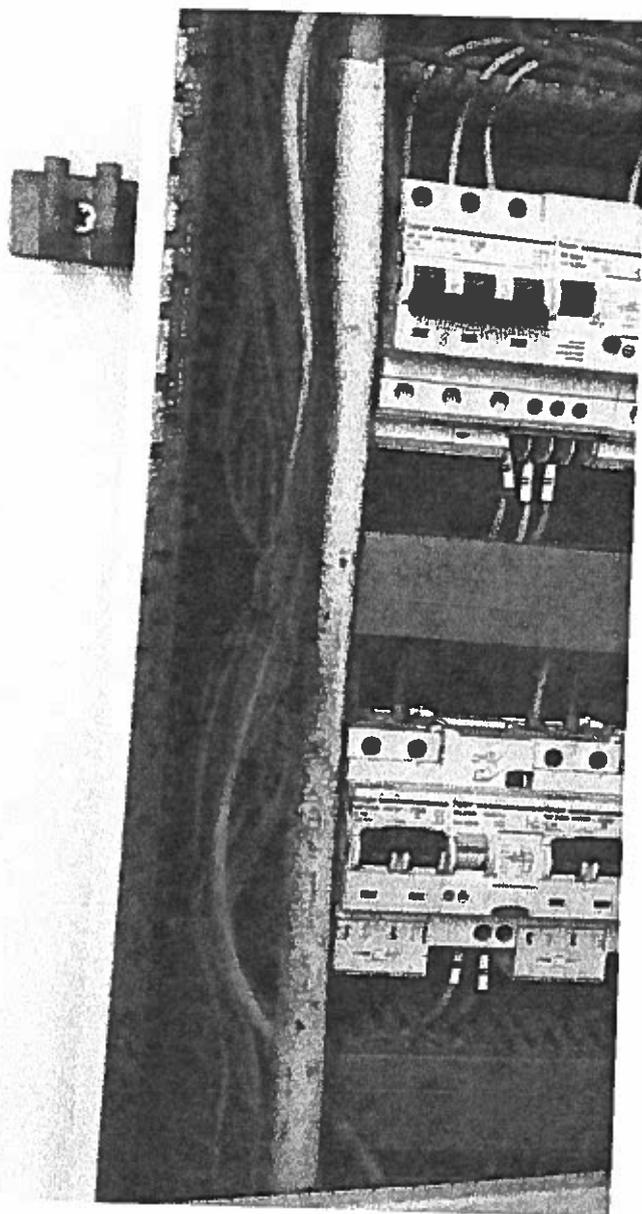

Taranto 02/03/2018

Ing. Antonio Schinaia

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

[www.aqp.it](http://www.aqp.it)

Sede legale: Via Loggioni, 26 - 70121 Bari - Ital.  
Capitale Sociale: € 41.385.875,00

C.F. P.I.A. 0084700727 - FEA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: [acquedotto.pugliese@paq.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@paq.aqp.it)

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certifications



N° 180413 - N° IT24222BAJK - N° 17274902/UK