



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di dissabbiatura
Impianto	Impianto depurativo di Barletta
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria di n. 2 soffianti a servizio del sistema di insufflazione aria per estrazione sabbie.
Motivi dell'emergenza	Garantire il rispetto dei limiti allo scarico e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche, presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT, alla data del 17/11/16. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 28/04/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica avaria compressori.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Revisione completa delle soffianti previo smontaggio, prelievo con ausilio di autogrù, trasporto delle stesse in officina e sostituzione di: ▪ N. 10 palette ▪ N. 4 anello di tenuta fondello anteriore/posteriore; ▪ N. 2 anello di tenuta cop. anteriore; ▪ N. 2 cuscinetto anteriore; ▪ N. 2 serie di guarnizioni; ▪ N. 4 coperchio anteriore/posteriore; ▪ N. 2 ghiera M35x1,5; ▪ N. 2 cuscinetto posteriore; ▪ N. 12 vite a brugola; ▪ N. 2 filtro aria uso compressione, attacco G 2 " ▪ N. 2 valvole di sicurezza in ottone 1" ¼ T 1,5 bar;

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	▪ Minuteria varia; ▪ Olio lubrificante.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica CS – via di Salsola 139, 137, 99 – 71121 FOGGIA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.814,00 (quattromilaottocentonovantaquattro/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	2 x (€ 3.561,33 – sconto 30%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi n. 084 e 085 Cons. / 16 / AQP DEP del 31/05/17
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

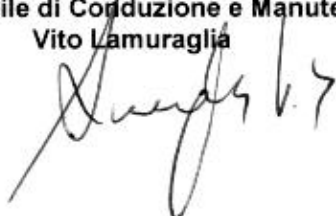

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

