

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 11/12/2017 - 0144531



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina in Puglia	
	Intervento di urgente sostituzione dei capicorda nel locale Enel al fine della riattivazione dell'impianto depurativo.	
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Rottura del capicorda della cabina di trasformazione Enel con conseguente mancanza di elettricità su tutto l'impianto di depurazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e delle apparecchiature, la corretta stabilizzazione del fango nelle condizioni termofile al fine di evitare l'emissione di odori mefitici.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/10/2017	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Attivazione del gruppo elettrogeno e chiesto intervento di ditta specializzata.	
Termini di consegna	Intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di tema di cavi elettrici 20 KV dal vano Enel al quadro MT di arrivo e sezionamento, e da quest'ultimo al trasformatore, riparazione leverismi sul suddetto quadro MT con sostituzione boccole sui rivili e posa in opera di capicorda D. 95 mmq sulle terminazione dei cavi, rimozione e riposizionamento trasformatore dal vano contenimento dello stesso con l'ausilio di autogrù.	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.202,00	

Qee *Y9*

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	0154/17 del 10/10/2017
Allegati	consuntivo	0154/17 del 10/10/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
------------------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L'RCM
Luca Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

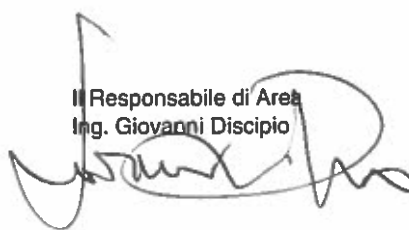

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

