

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 16/11/2017 - 0134783



Prot.


DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina in Puglia	
	Manutenzione straordinaria stazione di filtrazione.	
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Le condizioni metereologiche avverse verificatesi nelle giornate precedenti al 10/01/2017, che hanno visto copiose precipitazioni nevose e l'abbassamento repentino delle temperature a valori molto inferiori alla media stagionale, hanno determinato il congelamento delle tubazioni di distribuzione dell'aria e del liquame da filtrare. A causa della dilatazione termica si sono irrimediabilmente danneggiate molte valvole pneumatiche oltre alla rottura di tubazioni e pezzi speciali di accoppiamento. Risulta danneggiato e non più riparabile anche il pannello di controllo in Touch Screen il quale non interagisce rendendo impossibile esercire la stazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	23/03/2017	I. Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e messa in sicurezza della zona.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n°1 Plc, n° 1 pannello operatore completo di software, n° 4 flussimetri, n° 4 lubrificatori, n° 4 regolatori, n° 3 elettrovalvole con solenoide, n° 1 scaricatore di condensa e bulloneria.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire i lavori tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 25.823,12	



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n° 010/2017 del 16/05/2017
Allegati	consuntivo	n° 010/2017 del 16/05/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
L. Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

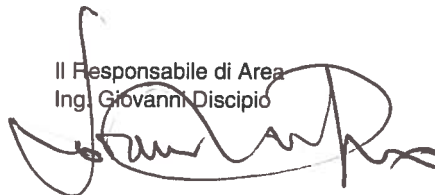

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

