



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 12/01/2018 - 0003870



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gioia del Colle	
	Manutenzione straordinaria al sedimentatore secondario n° 4.	
Impianto di depurazione	Gioia del Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria a varie parti del sedimentatore secondario n° 4 con impossibilità di garantire la corretta sedimentazione dei fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	28/11/2017	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato del sedimentatore secondario n° 4 e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di saldatura alla ralla centrale, rifacimento del raccoglitore di schiume, riparazione della lama raschiafanghi di fondo con sostituzione della tela gommata (ml 10) e della fascia in acciaio inox di fissaggio, sostituzione delle catene, dei tiranti, dei moschettoni e rifacimento degli attacchi, pulizia smerigliatura e verniciatura di tutte le opere in ferro con vernice bituminosa, sostituzione di n° 1 valvola a clapet DN 150, sostituzione di n° 2 pezzi speciali zincati da 1" completi di manometro e servizio di autogru (ore 12).	
Denominazione della Ditta affidataria	CO.GE.ME. Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.000,00	


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 01/12/2017
Allegati	consuntivo	del 01/12/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
L. Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

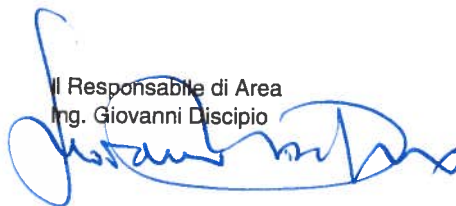

Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

