

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 15/01/2018 - 0004202



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Sammichele di Bari	
	Sostituzione del router del sistema di telecontrollo, del CPU del PLC SLAVE e dell'unità digitale SM321.	
Impianto di depurazione	Sammichele di Bari	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento del sistema di teleallarme-telecontrollo con conseguente impossibilità di ricevere allarmi ed effettuare controlli da remoto dell'impianto in oggetto.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la corretto ricezione di eventuali allarmi e controllo da remoto dell'impianto.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/09/2017	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Chiesto intervento ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	intervento effettuato	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di nuovo router Siemens MD 874-3 a sostituzione del vecchio Siemens MD741-1 danneggiato e fuori produzione, e successivamente a causa di forti sovratensioni di carattere temporalesco occorse nelle vicinanze dell'impianto si è verificato il danneggiamento della CPU del PLC SLAVE Siemens S7300 313C-2DP e l'unità digitale SM321 - 16DI - 24Vdc che sono stati sostituiti con 2 nuove apparecchiature di modello e marca uguali; sostituzione di n° 4 batterie al piombo ermetico (2x12V - 24Ah + 2x12Vdc - 7Ah).	
Denominazione della Ditta affidataria	Intesis srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.150,00	

Sm

[Signature]

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta	n. 63/17 del 19/10/2017 e n. 67/17 del 13/11/2017
Allegati	Offerta	n. 63/17 del 19/10/2017 e n. 67/17 del 13/11/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

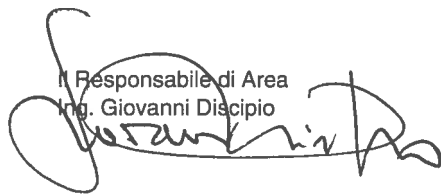

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

