



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 22/06/2017 - 0069992



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISI di Palagianello "Mangiaricotta" a seguito di furto
Impianto	ISI di Palagianello "Mangiaricotta"
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	A seguito di furto dei cavi elettrici e danneggiamento delle opere elettriche la stazione di sollevamento è ferma.
Motivi dell'emergenza	L'impianto è l'unica fonte di approvvigionamento idrico dell'abitato di Castellaneta
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/06/2017 – Comunicazione da parte di personale AGE
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti all'avvio della motopompa e alla richiesta di intervento da parte di ditta specializzata in grado di attuare gli interventi per l'avvio provvisorio dell'impianto.
Termini di consegna	10 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda le seguenti opere e forniture: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rimozione dei cavi e apparecchiature elettriche danneggiate;</li><li>• Ripristino dei cavi elettrici BT presenti nella cabina di trasformazione</li><li>• Fornitura di quadro elettrico provvisorio con avviamento ad inverter da 160 KW per l'avvio di almeno una elettropompa e relativo automatismo</li><li>• Ripristino quadro elettrico generale mediante sostituzione di tutte le apparecchiature danneggiate</li><li>• Ripristino di tutte le linee elettriche in cavo interessate dal furto</li><li>• Ripristino di n 2 quadri elettrici per avvio elettropompe con softstart da 110 KW</li></ul>
Denominazione della Ditta affidataria	- DAI Automazione
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specialistica in grado di avviare immediatamente tutti gli interventi necessari all'avvio dell'impianto



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 45.550,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- Offerta congrua ai prezzi di mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 324/2017 del 22/06/2017 della DAI -
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente - Denuncia di furto - Documentazione fotografica

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente  
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME  
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.

Ing. Gaetano Barbone

Protocollo Verbale: TACS03 2017 VD 900273

Protocollo Sdi: TACS032017900240



**LEGIONE CARABINIERI PUGLIA  
STAZ.CC PALAGIANELLO**

via Tatco nr.12

Tel. 0998444100 - Fax 0998444100 - E-mail stta335350@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: Gallicchio Giuseppe nato a Policoro (MT) il 22/05/1977, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante C.I. NR. AN8631579 RIL. DA COMUNE DI SCANZANO JONICO IL 09/10/2008, residente a Scanzano Ionico (MT), Via Antonio Segni Nr. 47, telefono 3471467257, e relativa a "DANNEGGIAMENTO". fatto avvenuto presumibilmente dal 17/06/2017 al 19/06/2017, fra le 19:00 e le 07:30 a Palagianello (TA).----//

\*\*\*\*\*

Il giorno 19/06/2017 alle ore 09:15, in Palagianello presso gli uffici di STAZ.CC PALAGIANELLO, avanti al sottoscritto App. DI LENA FRANCESCO appartenente al Comando in intestazione. è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Sotto la mia responsabilità civile e penale in qualità di operatore dell'Acquedotto Pugliese, sono qui a dichiarare che questa mattina quando mi recavo c/o l'impianto di sollevamento idrico, sito in Palagianello c.da Serrapizzuta denominato "Mangiaricotta", notavo che ignoti avevano forzato il lucchetto del cancello e forzato la porta d'ingresso dell'impianto, una volta all'interno mi rendevo conto che ignoti malfattori avevano staccato il modem verosimilmente per non far scattare l'allarme. danneggiato entrambi i quadri dell'elettropompe, cavi dell'elettropompe tagliati. danneggiato il quadro di distribuzione, staccato i cavi del trasformatore e tagliato i cavi che vanno dal trasformatore al quadro di distribuzione. Preciso che sono stato sull'impianto sabato 17.06.2017, e verosimilmente il danneggiamento è avvenuto nella notte tra il 18.06.2017 e il 19.06.2017 altrimenti ci sarebbe stato una mancanza d'acqua già da sabato e domenica.----//

Non sono in grado di quantificare il danno subito.----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:----//

Acquedotto Pugliese S.p.a . partita iva 00347000721, sede di tipo legale . la cui sede è ubicata a Bari (BA). via cognetti nr. 36, cap 70121 è stata vittima di danneggiamento presumibilmente dal 17/06/2017 al 19/06/2017. fra le 19:00 e le 07:30 in non previsto/altro. Il fatto è avvenuto a Palagianello (TA), C.DA SERRAPIZZUTA C/O IMPIANTO SOLLEVAMENTO IDRICO .. ----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.----//"

Non ho richiesto l'intervento di alcuna pattuglia delle Forze dell'Ordine per constatare l'accaduto.--//

Non sono in grado di riconoscere i rei.----//

Non sono coperto/a da assicurazione contro tale evento.----//

Non ho altro da aggiungere né da modificare.----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----//

*Gallicchio Giuseppe*




*App. L. 16*



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune

*Direzione Reti e Impianti  
Macro Area Territoriale di Br/Ta  
Area Manutenzione & Engineering*

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ISF MANGIARICOTTA

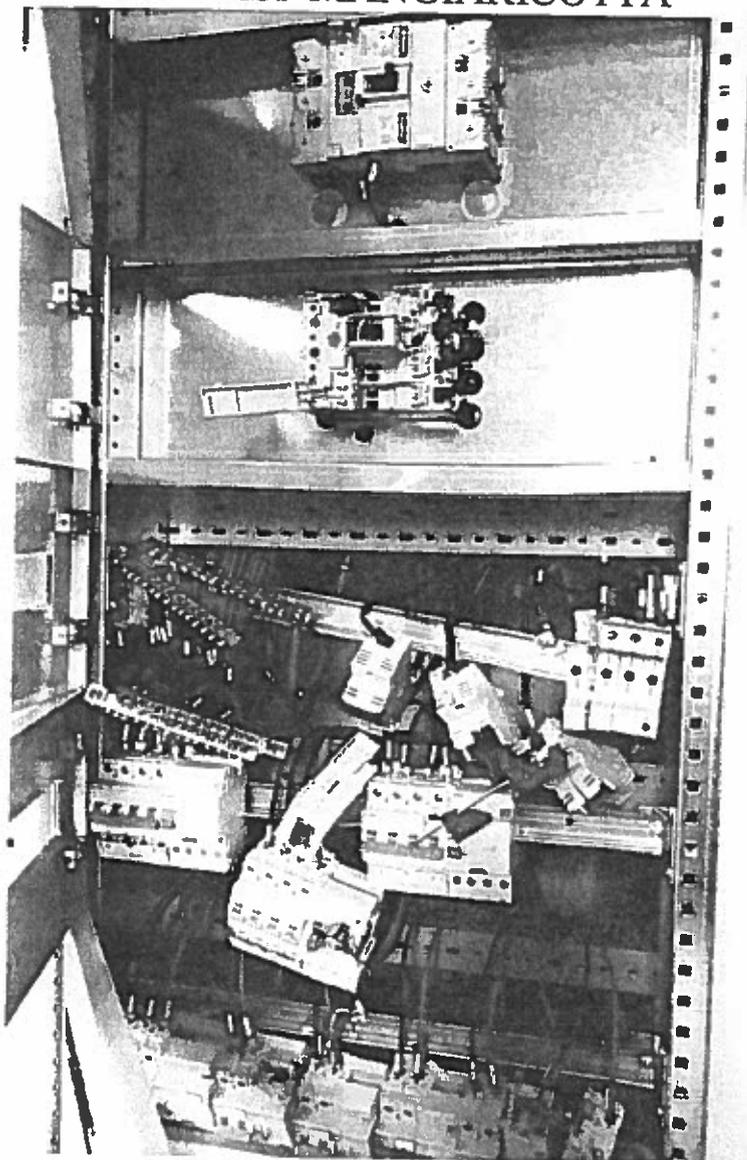

AQP


Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39 080.5723111 - [www.aqp.it](http://www.aqp.it)  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347C00721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 114092





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

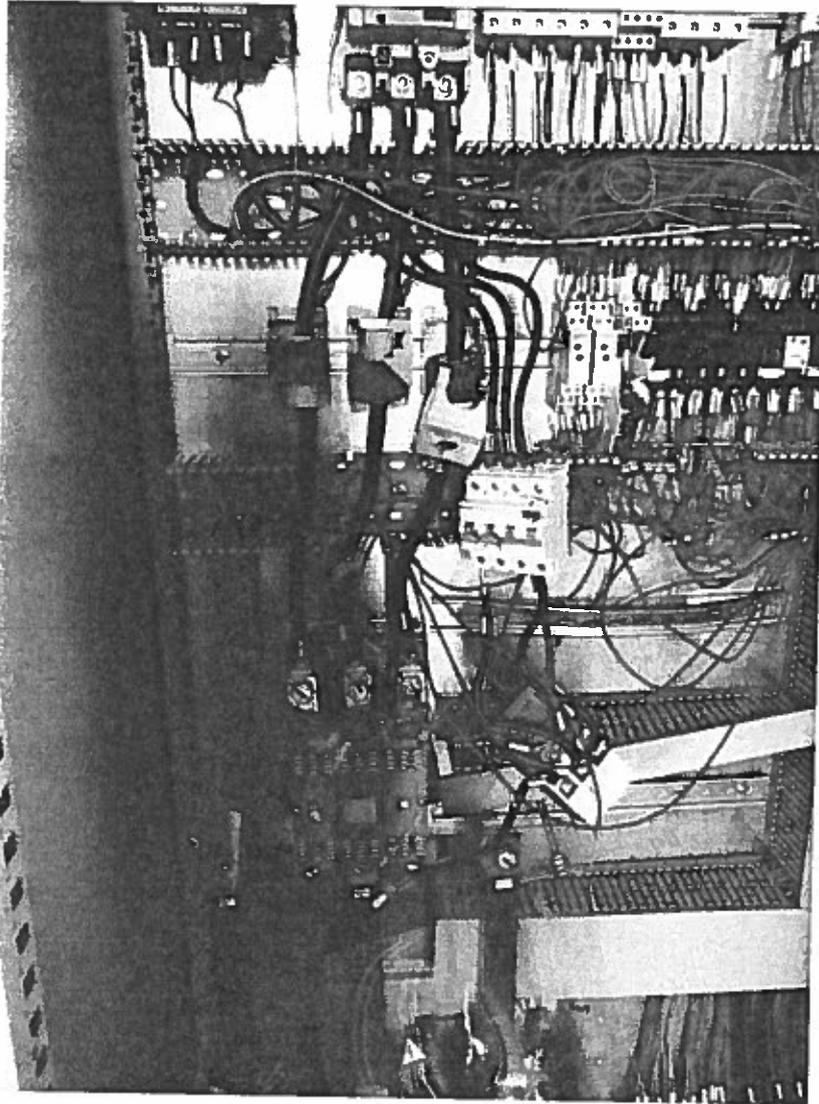

AQP


Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro de le Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 0034700721, REA C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

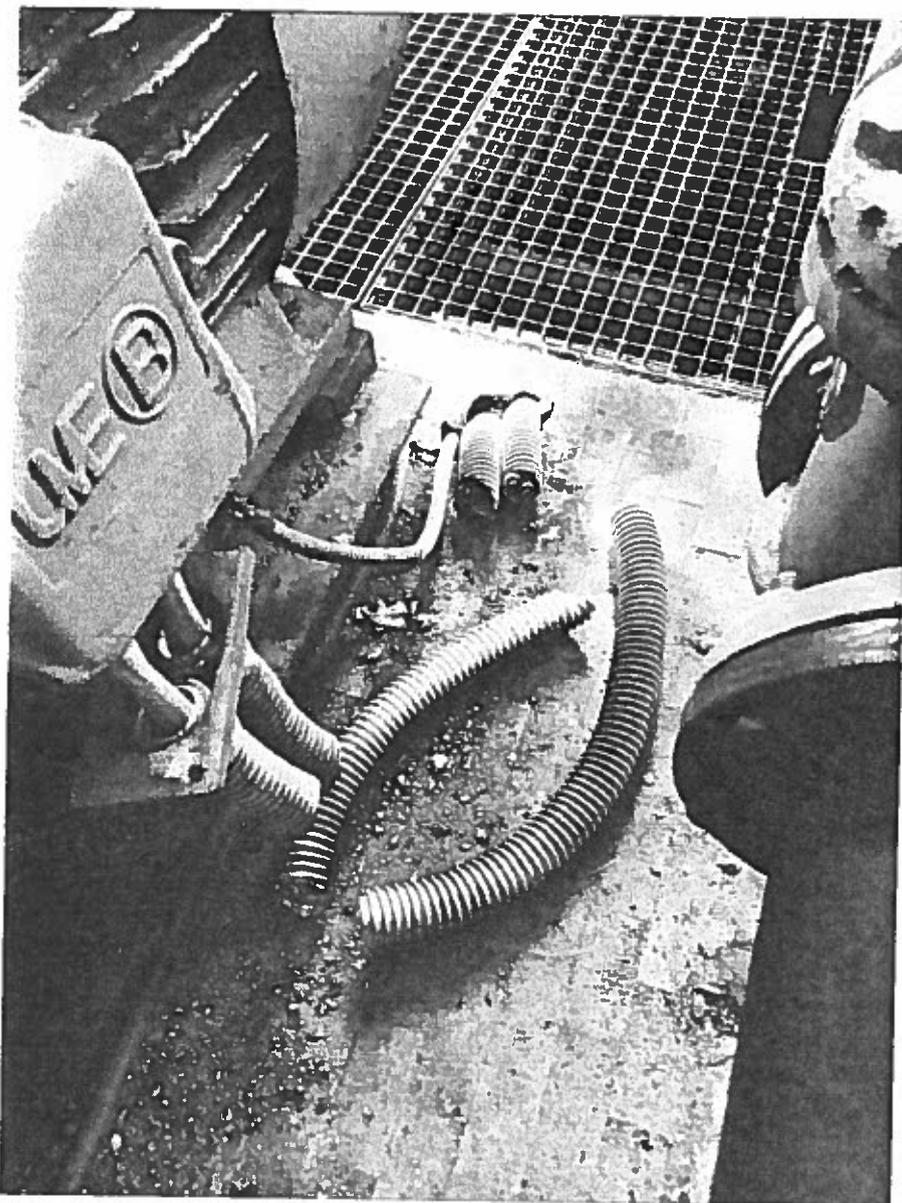


AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - [www.aqp.it](http://www.aqp.it)  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

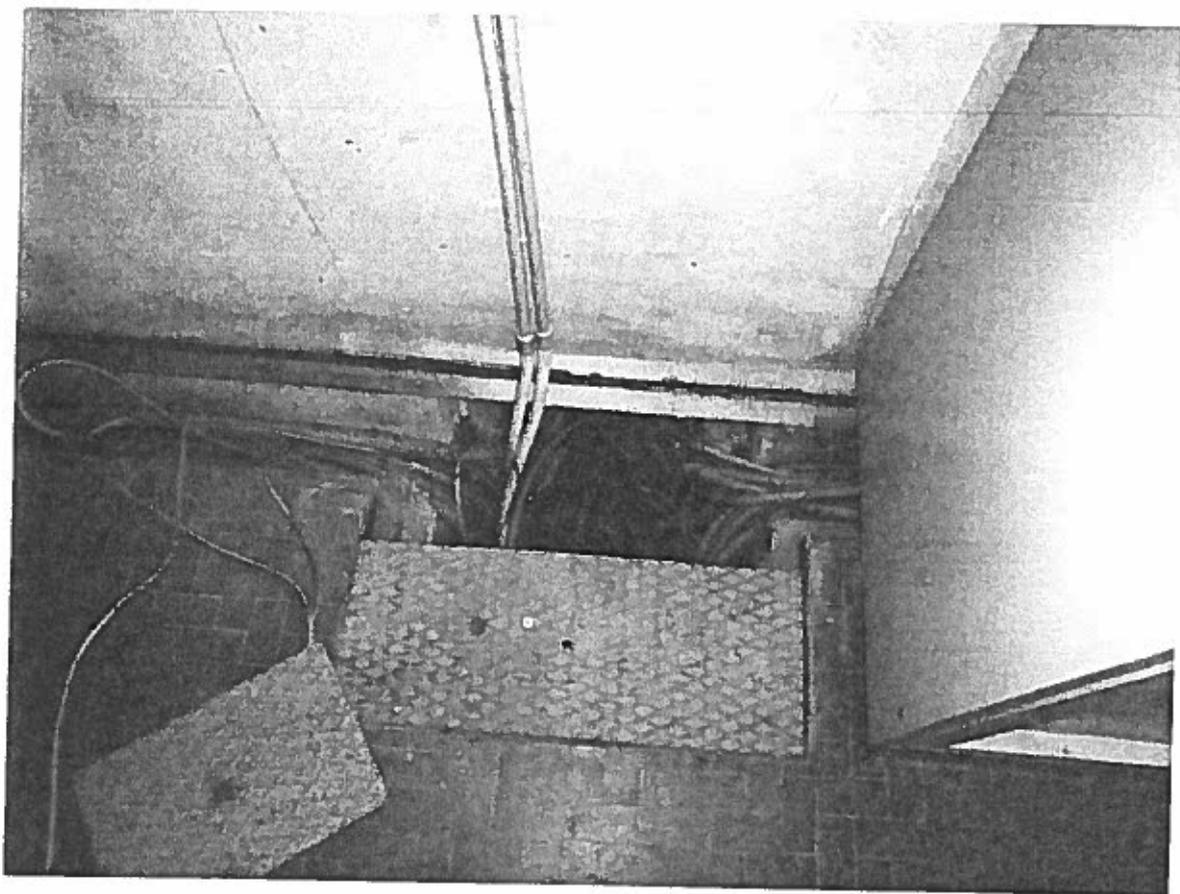

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39 080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347C00721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune



Taranto 22/06/2017

Ing. Antonio Schinaia

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347C00721, REA C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti  
Macro Area Territoriale di Br/Ta  
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese  
U - 22/06/2017 - 0069997



Spett.le  
**DAI AUTOMAZIONE**  
Starda Prov. BARI-MODUGNO  
km 0.800  
70026 MODUGNO (BA)  
Fax: 0805354531

*Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISI di Palagianello "Mangiaricotta" a seguito di furto*

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 324/2017 del 22/06/2017

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 45.550,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 10 gg.

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

*Il Responsabile AME*  
*Ing. Giovanni Bramante*

*Visto Il Dirigente*  
*Ing. Gaetano Barbone*

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. o P. IVA: 00347000721, REA C.I.A.A. di Bari n. 414082

