

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 28/02/2019 - 0019012



a DIRPR

DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Rifunzionalizzazione sistema di disinfezione a raggi UV
STO LECCE	Impianto di depurazione di Vernole.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli .
Descrizione del disservizio	Impossibilità ad effettuare un completo trattamento di disinfezione con conseguente possibilità di superamento dei limiti tabellari allo scarico .
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il trattamento di disinfezione a raggi UV evitando il superamento dei limiti tabellari allo scarico .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 05/02/2019.
Termini di consegna	30 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	E' prevista la sostituzione di : N. 05 ballast elettronici N 12 lampade UV
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl – Via Oliere e saponerie meridionali s.n.c. 70056 Molfetta (BA) .
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che riesce a garantire la fornitura e posa in opera in tempi immediati; congruità dei prezzi .
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 3.724,00 .
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Consuntivo del 25/02/2019. Sconto del 15% sui componenti .
Allegati	Consuntivo del 25/02/2019 .


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

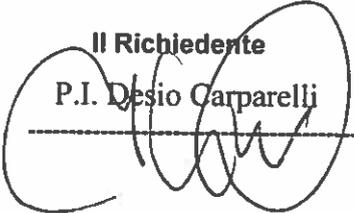

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

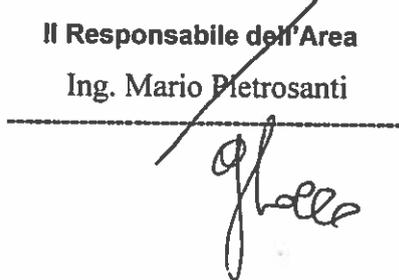

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

