

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 22/01/2019 - 0006803

Prot.



a DIRPR
IAPAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

| | |
|--|--|
| Oggetto | Rifunzionalizzazione stazione di disinfezione a raggi UV |
| STO LECCE | Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (LE). |
| Il Tecnico AQP verificatore | P.I. Desio Carparelli |
| Descrizione del disservizio | Fuori limite tabellari dello scarico per quanto riguarda gli escherichia coli |
| Motivi dell'emergenza | Rispettare i limiti tabellari |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 12/11/2018 |
| Termini di consegna | 20 gg. |
| Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità | <p>In servizio include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Controllo generale del sistema, - Rilievo stato di funzionamento del sistema, - Realizzazione nuovo quadro di controllo - Installazione nuovo quadro di controllo esterna sotto tettoia di protezione. - Rimozione dei moduli dal canale, - Pulizia moduli - Sostituzione di tutte le lampade - Serraggio connessioni elettriche di potenza - Riposizionamento degli stessi nel canale, - Controllo generale del sistema. - Sostituzione Ballast di controllo lampade - Sostituzione Quarzi di protezione lampade - Pulizia e regolazione ALC esistente <p>Fornitura e posa in opera di</p> <ul style="list-style-type: none"> - N. 48 LAMPADE PER UV 3000B STRALER 6414 - N. 48 Quarzi per lampade UV 3000B - N. 24 Ballast per UV 3000B |
| Denominazione della Ditta affidataria | Novus – 72100 Brindisi (BR) - P.Iva: 01767550740 |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta che riesce a garantire la fornitura in tempi immediati; congruità dei prezzi |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 17.540,00 |

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**


| | |
|---|---|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Preventivo ST_524_18 r0 del 12/11/2018 di € 17.540,00, ritenuto congruo |
| Allegati | Preventivo ST_524_18 r0 del 12/11/2018 di € 17.540,00 della ditta Novus Srl |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|----------|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|------------------------|--|---------------------|----------|


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli

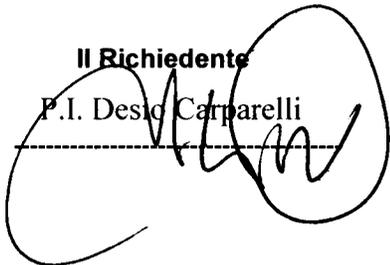

Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti

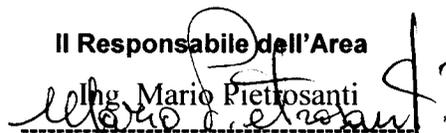

Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

