

Ora avvio operazioni di esame delle offerte: **16.45**

OGGETTO

Fornitura di n. 2 gruppi completi motore – pompa da 200 KW, presso il nuovo ISI per Venosa – Lavello (PZ)

IMPORTO A BASE D'ASTA

€ _____, _____ così distinto:

€ 39.500,00 fornitura soggetta a ribasso d'asta

€ _____, _____

REQUISITI DI AMMISSIONE

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale per attività nello specifico settore oggetto del contratto

Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016

Ovvero: **Assolti con l'utilizzo di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP**

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016


SEGGIO DI GARA

Nominativo	Presidente	Testimoni
FIORI GIANLUIGI	<input checked="" type="checkbox"/>	
BLASI SERGIO		<input checked="" type="checkbox"/>
FERRARI VALERIA ANTONIETTA		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Presente alla seduta di gara il Sig. Davide Romanò, dipendente della ditta "KSB ITALIA SPA " di Milano, con delega pec del 10/10/2018.

IMPRESE INVITATE

N.	Nominativo
1	CAPRARI SPA – MODENA
2	FAGGIOLATI PUMPS SPA – MACERATA
3	KSB ITALIA SPA – MILANO
4	TURO ITALIA SPA – Marano Vicentino (VI)
5	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL – Lainate (MI)

ELENCO OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO L'OFFERTA

N.	Nominativo
1	CAPRARI SPA – MODENA
2	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL – Lainate (MI)
3	KSB ITALIA SPA – MILANO
4	
5	

Il seggio di gara procede con l'apertura della documentazione tecnica-amministrativa, e riscontra che la Ditta "CAPRARI SPA" offre una fornitura non conforme poiché non rispondente agli "Elementi tecnici inderogabili della fornitura" di cui a pag. 3 del Disciplinare Tecnico, relativamente al parametro "portata". In relazione alla documentazione tecnica-amministrativa della Ditta "XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL" riscontra che la fornitura offerta non risulta conforme agli "Elementi tecnici inderogabili della fornitura" di cui a pag. 3 del Disciplinare Tecnico, relativamente al parametro "rendimento globale minimo".

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI / ESCLUSI

N.	Nominativo	N. Iscrizione	Esito
1	CAPRARI SPA – MODENA	242056	escluso
2	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL – Lainate (MI)	889400156	escluso
3	KSB ITALIA SPA – MILANO	739230159	ammesso
4			
5			

GRADUATORIA ECONOMICA OFFERTE AMMESSE

N.	Nominativo	% ribasso	Prezzo finale
1°	KSB ITALIA SPA – MILANO	1,26%	€ 39.002,30
2°			
3°			
4°			
5°			

IMPRESA CHE HA PRESENTATO IL MINOR PREZZO

Nominativo	% ribasso	Prezzo finale
KSB ITALIA SPA – Via Visconti di Modrone n. 18 - 20122 MILANO	1,26%	€ 39.002,30

ALLEGATI

Richieste di offerte


Offerte pervenute

Dichiarazione sostitutiva di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

Ora chiusura operazioni di gara: 17.45

Il Presidente del Seggio di gara


Ing. Gianluigi Fiori



I Testimoni

Sergio Blasi

Valeria Antonietta Ferrati

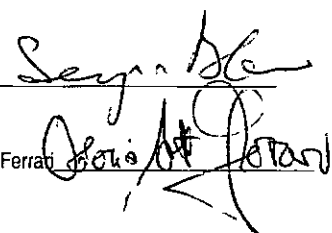


Data: 10 ottobre 2018, 17:18:56
Da: ing.davide.romano@pec.it
A: approvvigionamento.idrico@pec.aqp.it
Oggetto: Fwd: delega KSB
Allegato: forwarded_message.eml (583.0 KB) **Messaggio di posta elettronica**

Il giorno 10/10/2018 alle ore 16:47, ha scritto:

invio delega romanó

Messaggio di posta elettronica allegato :	forwarded_message.eml
---	-----------------------

Data: 10 ottobre 2018, 16:47:21
Da: ing.davide.romano@pec.it
A: approvvigionamento.idrico@pec.aqp.it
Oggetto: delega KSB
Allegato: Delega Romanó_Fluitech_AQP_apertura buste.pdf (581.8 KB)
invio delega romanó

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.

Spett.le
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direzione
Approvvigionamento Idrico
Viale Vittorio Emanuele
Orlando – 1° piano – uff. 68
San Cataldo/Bari (BA)

Concorezzo, 10 ottobre 2018


**Oggetto: Fornitura di n. 2 gruppi completi motore – pompa da 200 KW presso il nuovo ISI per Venosa – Lavello (PZ)
Apertura buste**

Il sottoscritto Riccardo Vincenti, nato a Terni (TR) il 27/12/1961, C.F. VNCR61T27L117P, Consigliere Delegato della Società KSB ITALIA S.p.A. con sede operativa in Concorezzo (MB), Via Massimo D'Azeglio 32, P. IVA/C.F. 00739230159



delega

il Signor DAVIDE ROMANO', dipendente della nostra società, a partecipare, in data odierna alle ore 15.30, all'apertura delle offerte relative alla gara in oggetto.

Distinti saluti.




KSB Italia S.p.A.
Dr. Riccardo Vincenti
Consigliere Delegato

Allegato: carta identità Riccardo Vincenti

Cognome **VINCENTI**
 Nome **RICCARDO**
 nato il **27/12/1961**
 (atto n. **1370PIA_S**)
 a **Terni**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **LE ROMAGNA N. 10**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **DIRIGENTE D'AZIENDA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,74**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari


 Firma del titolare *[Signature]*
Milano **08/01/2016**
 Impronta del dito indice sinistro **IL SINDACO**
[Signature]
 Buro 5,42 

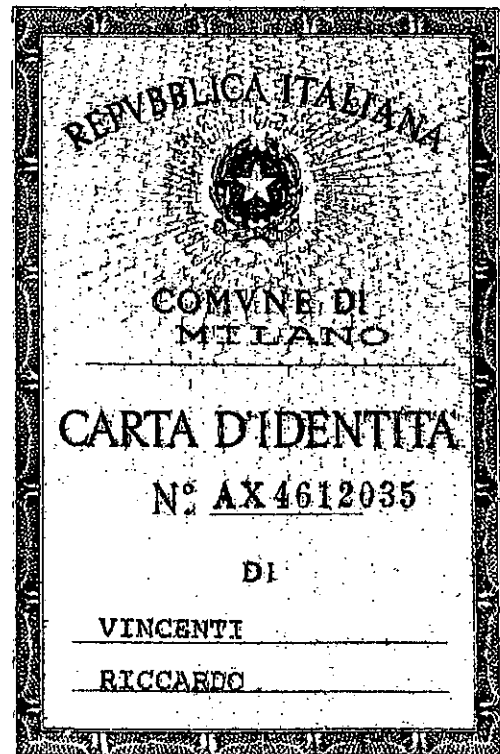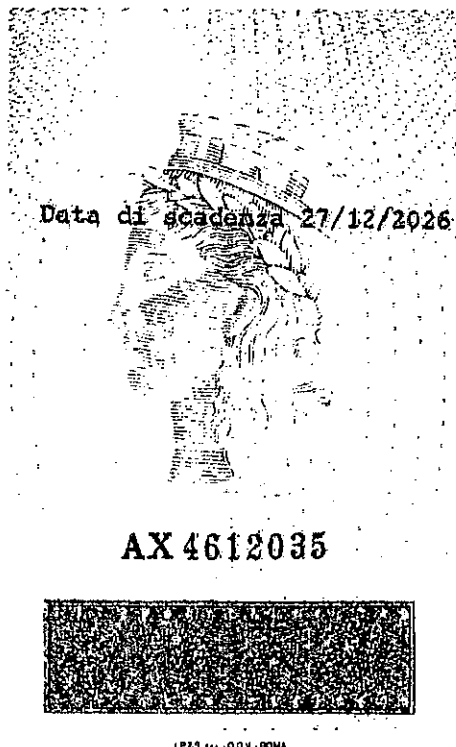

[Handwritten marks]



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
U - 18/10/2018 - 0105006



“CAPRARI S.p.A.”

Via Emilia Ovest 900

41123 MODENA

PEC: caprarivenditeitalia@legalmail.it

Oggetto: Fornitura di n. 2 gruppi completi motore – pompa da 200 KW, presso il nuovo ISI per Venosa – Lavello (PZ) - Esclusione

In riferimento all'indagine di mercato effettuata per l'affidamento della fornitura cui all'oggetto, si comunica che, giusto verbale delle operazioni di gara redatto in data 10 ottobre 2018, il seggio di gara ha dichiarato codesta Ditta esclusa dall'affidamento della fornitura in oggetto, in quanto si rileva una non conformità alle specifiche tecniche, di cui alla pag. 3 del Disciplinare Tecnico “ELEMENTI TECNICI INDEROGABILI DELLA FORNITURA”, relativamente al parametro:

- a) “portata”: richiesto 120 l/s a fronte di 110 l/s offerto (con prevalenza 100 m).

Gli atti di gara saranno pubblicati nella sezione Società Trasparente del sito www.aqp.it.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Sergio Blasi

DIRAP/ACOAP Ferrari Valeria_17/10/2018 - Comunicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del DLgs. n. 50/2016

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



N° 180413 - N° IT242228/UK - N° IT274902/UK

Data: 18 ottobre 2018, 10:00:19
Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: approvvigionamento.idrico@pec.aqp.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: ESCLUSIONE: Fornitura di n. 2 gruppi completi motore ? pompa da 200 KW, presso il nuovo ISI per Venosa ? Lavello (PZ)
Allegati: postacert.eml (44.7 KB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (1.2 KB)
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/10/2018 alle ore 10:00:19 (+0200) il messaggio "ESCLUSIONE: Fornitura di n. 2 gruppi completi motore ? pompa da 200 KW, presso il nuovo ISI per Venosa ? Lavello (PZ)" proveniente da "approvvigionamento.idrico@pec.aqp.it" ed indirizzato a "caprarivenditeitalia@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 61636A55.001BD9E1.863082B4.468D462B.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "ESCLUSIONE: Fornitura di n. 2 gruppi completi motore ? pompa da 200 KW, presso il nuovo ISI per Venosa ? Lavello (PZ)" sent by "approvvigionamento.idrico@pec.aqp.it", on 18/10/2018 at 10:00:19 (+0200) and addressed to "caprarivenditeitalia@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 61636A55.001BD9E1.863082B4.468D462B.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 18 ottobre 2018, 10:00:17
Da: Acquedotto Pugliese <approvvigionamento.idrico@pec.aqp.it>
A: CAPRARI SpA <caprarivenditeitalia@legalmail.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: ESCLUSIONE: Fornitura di n. 2 gruppi completi motore ? pompa da 200 KW, presso il nuovo ISI per Venosa ? Lavello (PZ)
Allegato: Esclusione_CAPRARI_prot.0105006.pdf (42.8 KB)

In allegato Vi trasmettiamo la nota prot. 0105006 del 18/10/2018.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
U - 18/10/2018 - 0105003



“XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.r.l.”

Via G. Rossini n. 1/A

20020 Lainate (MI)

PEC: xyleminc.servizigenerali@pcert.postecert.it

Oggetto: *Fornitura di n. 2 gruppi completi motore – pompa da 200 KW, presso il nuovo ISI per Venosa – Lavello (PZ) - Esclusione*

In riferimento all'indagine di mercato effettuata per l'affidamento della fornitura cui all'oggetto, si comunica che, giusto verbale delle operazioni di gara redatto in data 10 ottobre 2018, il seggio di gara ha dichiarato codesta Ditta esclusa dall'affidamento della fornitura in oggetto, in quanto si rileva una non conformità alle specifiche tecniche, di cui alla pag. 3 del Disciplinare Tecnico “ELEMENTI TECNICI INDEROGABILI DELLA FORNITURA”, relativamente al parametro:

- a) “*rendimento globale minimo*”: richiesto 0,72; codesta Ditta anziché il rendimento globale, ha indicato il rendimento della pompa offerta, pari a 0,719, ma non risulta dichiarato il rendimento del motore.

In ogni caso il rendimento globale offerto risulterebbe inferiore a 0,719, poiché è determinato dal prodotto del rendimento della pompa per il rendimento del motore.

Gli atti di gara saranno pubblicati nella sezione Società Trasparente del sito www.aqp.it.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Sergio Blasi

DIRAP/ACOAP Ferrari Valeria_17/10/2018 - Comunicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera b) del DLgs. n. 50/2016

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK

Data: 18 ottobre 2018, 10:01:44
Da: posta-certificata@postecert.it
A: approvvigionamento.idrico@pec.aqp.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: ESCLUSIONE: Fornitura di n. 2 gruppi completi motore ? pompa da 200 KW, presso il nuovo ISI per Venosa ? Lavello (PZ)
Allegati: postacert.eml (47.7 KB) **Messaggio di posta elettronica**
dati-cert.xml (1.2 KB)
smime.p7s (8.8 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/10/2018 alle ore 10:01:44 (+0200) il messaggio "ESCLUSIONE: Fornitura di n. 2 gruppi completi motore ? pompa da 200 KW, presso il nuovo ISI per Venosa ? Lavello (PZ)" proveniente da "approvvigionamento.idrico@pec.aqp.it" ed indirizzato a "xyleminc.servizigenerali@pcert.postecert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 6163A1C3.001BD74F.8631CC1F.6983D598.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

Data: 18 ottobre 2018, 10:01:41
Da: Acquedotto Pugliese <approvvigionamento.idrico@pec.aqp.it>
A: XYLEM <xyleminc.servizigenerali@pcert.postecert.it>
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: ESCLUSIONE: Fornitura di n. 2 gruppi completi motore ? pompa da 200 KW, presso il nuovo ISI per Venosa ? Lavello (PZ)
Allegato: Esclusione_XYLEM_prot.0105003.pdf (45.8 KB)

In allegato Vi trasmettiamo la nota prot. 0105003 del 18/10/2018.

Cordiali Saluti

--
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Approvvigionamento Idrico-Potabilizzazione
Viale Vittorio Emanuele Orlando n. 6 - 70123 BARI
Ferrari Valeria - email: v.ferrari@aqp.it
Telefono (+39) 080 - 5723920 - Fax (+39) 080 - 5723589