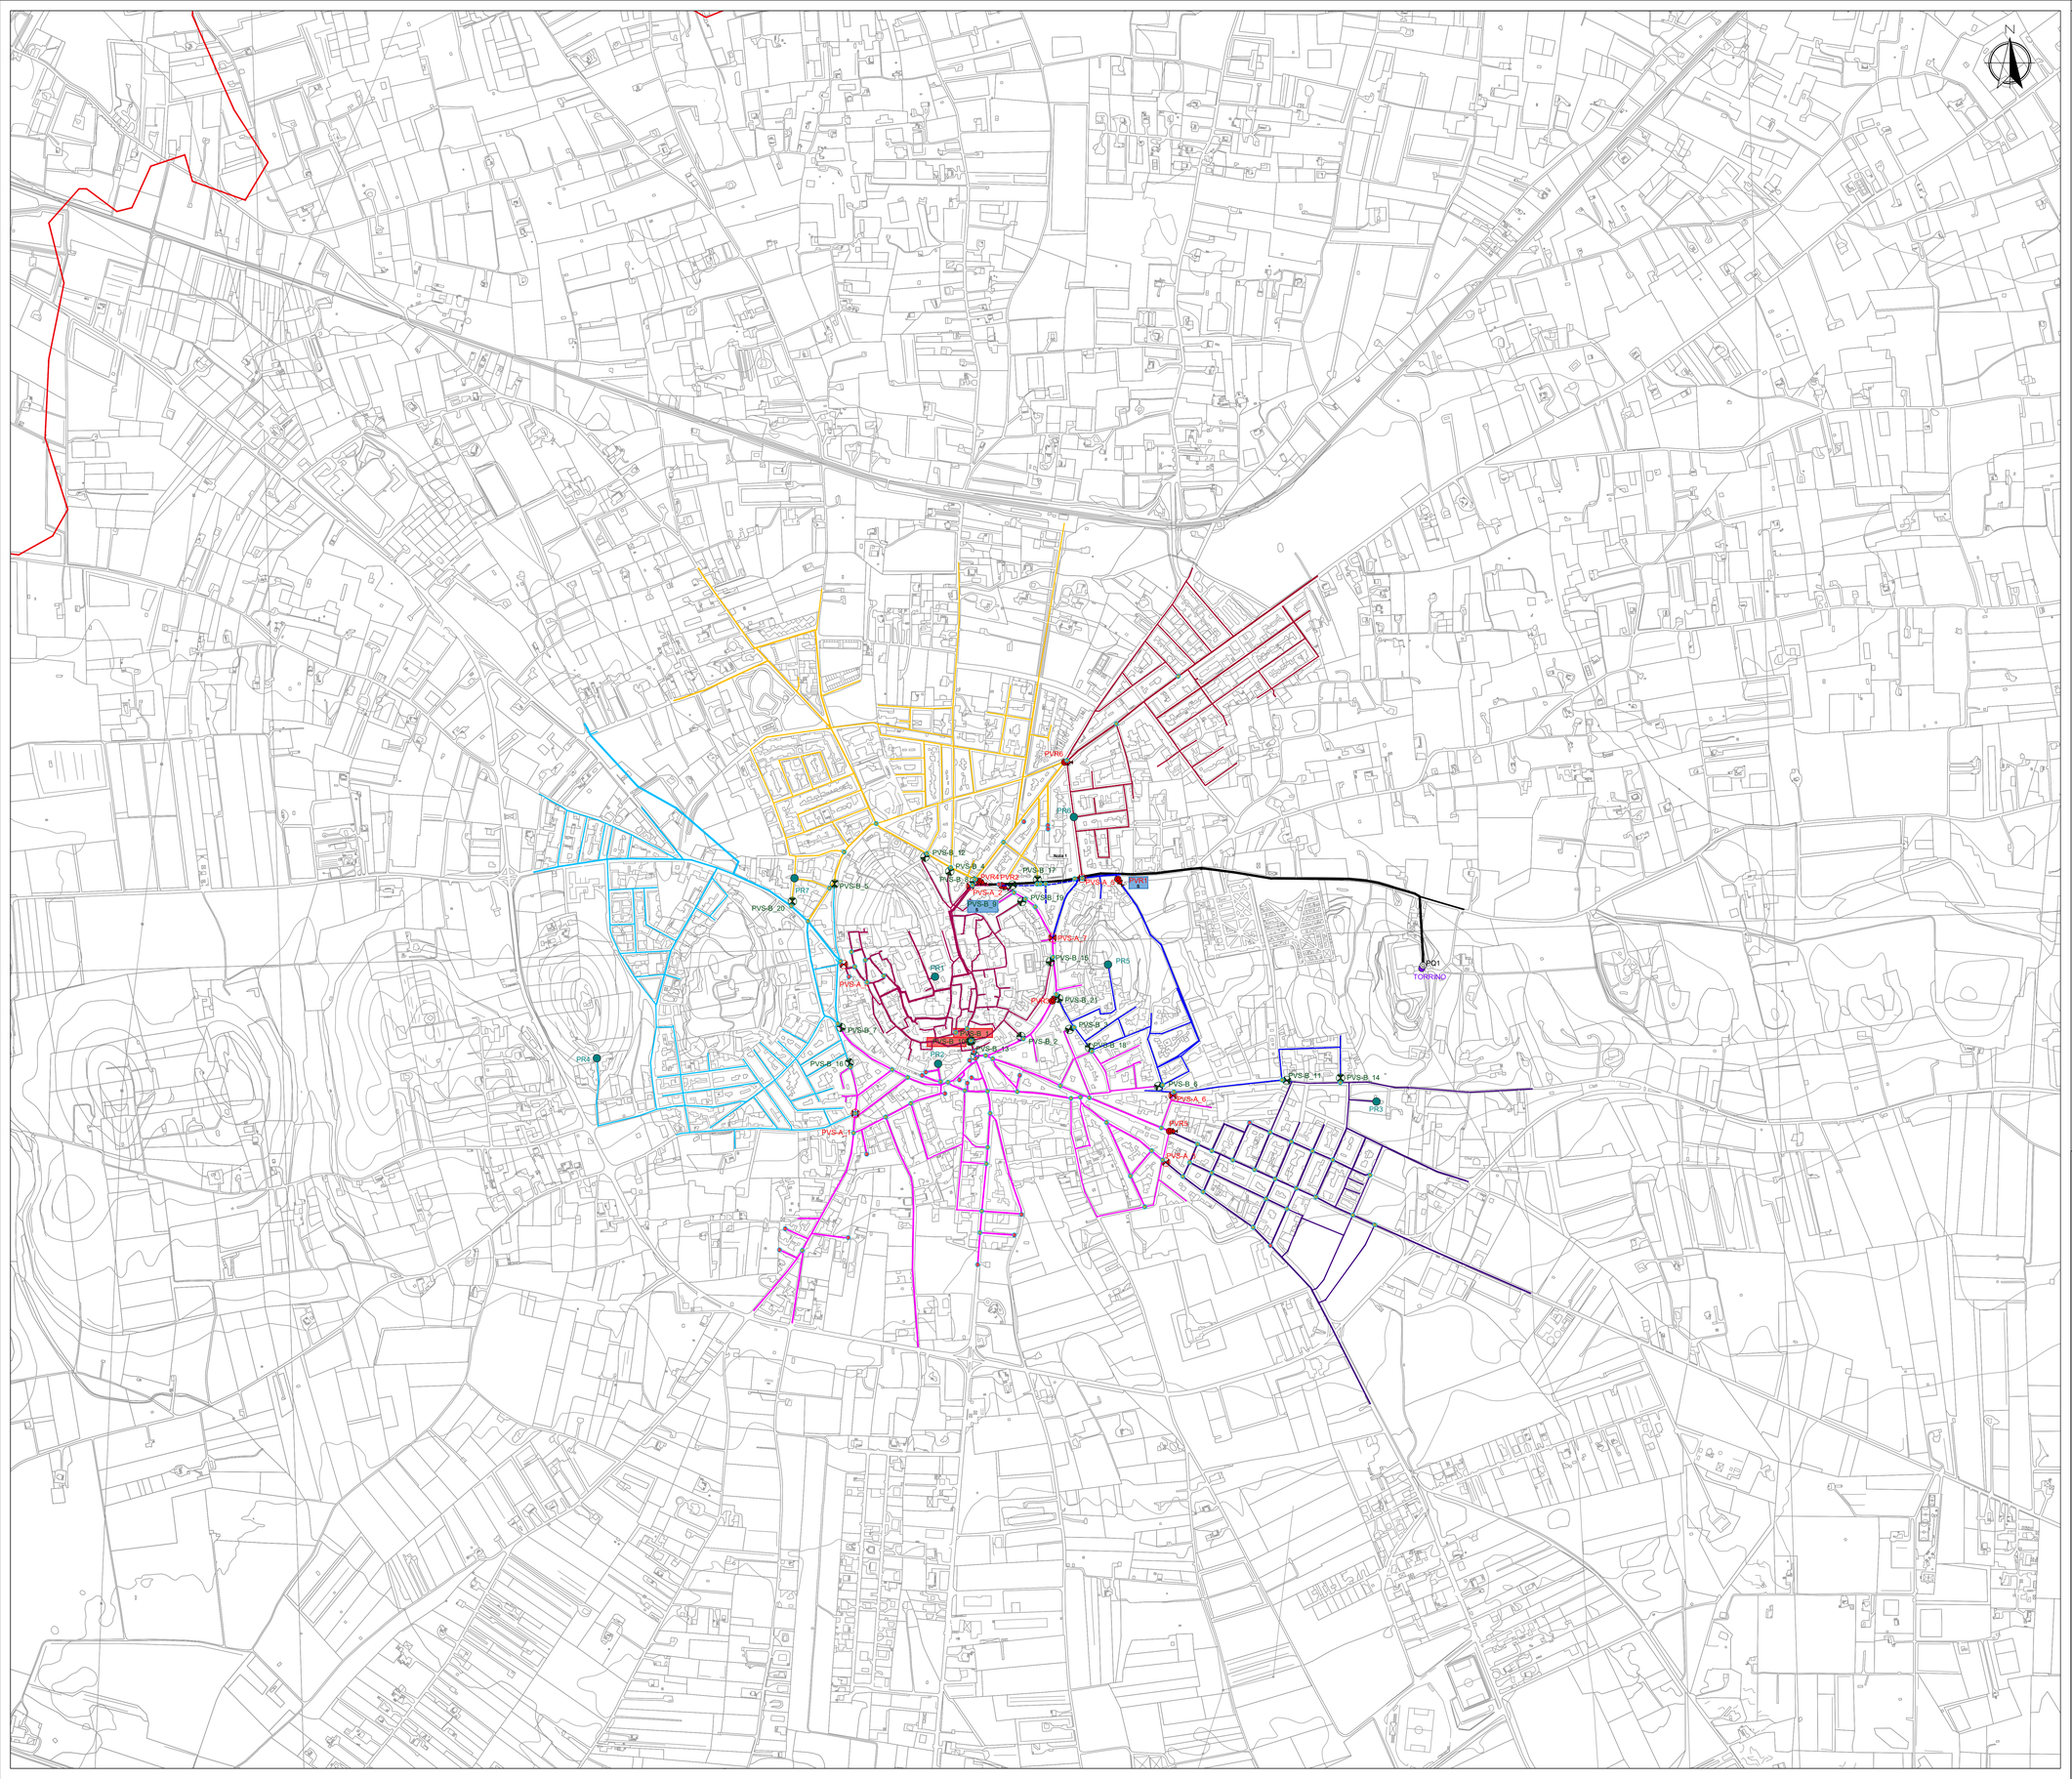

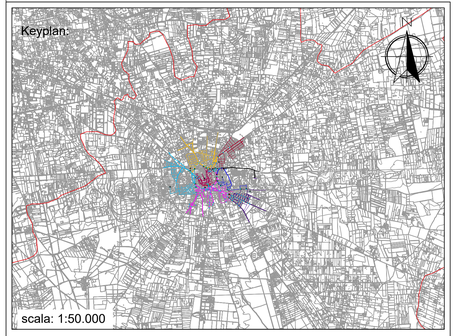

LEGENDA

Limiti comunali

Francavilla Vincenzo
03.06.2026
12:02:30
GMT+01:00

STATO DI FATTO:

- TORRINO Torrino
- PVSX Valvola sezionamento chiusa stato di fatto PVS(1)
- PQX Misuratore di portata esistente PQ(1)

PROGETTO:

- Distretto 1
- Distretto 2
- Distretto 3
- Distretto 4
- Distretto 5
- Distretto 6
- Distretto 7
- Rete
- Dn < 100 mm
- 100 mm ≤ Dn < 200 mm
- 200 mm ≤ Dn < 300 mm
- 300 mm ≤ Dn < 400 mm
- Dn ≥ 400 mm
- PVS-A_X Valvola sezionamento di distretto in progetto PVS-A(1,2,3,4,5,6,7)
- PVS-B_X Valvola sezionamento di distretto in progetto PVS-B(da 1 a 21)
- PVRX Postazione PVR in progetto PVR(1,2,3,4,5,6)
- PQX Misuratore di portata in progetto PQ(1)
- PRX Misuratore di pressione nuovo PR(1,2,3,4,5,6,7)
- SC Scarichi di rete di progetto interni
- SC Scarichi di rete di progetto terminali

LEGENDA PERIZIA DI VARIANTE N. 01

Postazioni		codici postazioni
"POST" S	Spostamento (**S**) della postazione	**PVR1 ; PVS-B_9**
"POST"	Stralcio della postazione	**PVS-B_1 ; PVS-B_10**
"POST" E	Integrazione di postazione esistente (**E**)	//

Note

Nota 1: tratto di condotta da non dismettere e integrato nel distretto 1 (blu)

Nota 2: la condotta su cui insiste la postazione PVS-B_17 è collegata direttamente al tratto da non dismettere; non è pertanto collegata alla condotta DN 300.

Autorità idrica pugliese — REGIONE PUGLIA — acquedotto pugliese

CUP:E55G18000100005

PROVENTI TARIFFARI

Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall'Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati
LOTTO 5 BR

PERIZIA DI VARIANTE N. 1
PIANO COSTRUTTIVO

Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione
Ing. Nicola Antonucci

Direttore dei Lavori
Ing. Angelo Teofilo

Impresa esecutrice
Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. (Capogruppo)
Impresa Luigi Notari S.p.A. (Mandante)
Consorzio Stabile Build S.c.a.r.l. (Mandante)

acquedotto pugliese — DIREZIONE INDUSTRIALE AREA INGID

Responsabile Area INGID
Ing. Gaetano Barbone sr

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione
Ing. Serena Spagnuolo

Raggruppamento temporaneo di progettisti
Studio Majone Ingegneri Associati (Capogruppo)
I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo Srl (Mandante)
Nord Est Ingegneria Srl (Mandante)
Archeologo Pierfabio Piemontese (Mandante)
Geol. Michela De Salvia (Mandante)
ISOIL Industria SpA (Mandante)

Elaborato	
ORI-TP-001 PV1	**Planimetrie di progetto: distrettualizzazione e postazioni di monitoraggio - Oria**

Codice Intervento P1561	*Codice SAP:210000023183*		Scala: 1:5.000

N. Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
01	APR. 2026	*Emesso per PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - PIANO COSTRUTTIVO*	AQP	AQP	AQP
00	DIC. 2021	*Emesso per PROGETTO ESECUTIVO*	G. Giamportone	A. Guadagnuolo	B. Majone

Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70121 Bari Via Cognetti, 36 - www.aqp.it - Telefono +39.080.5723111 C.F. e P.IVA 00547000721 REA C.C.I.A.A. di Bari n. 614202